


壁・柱伏図

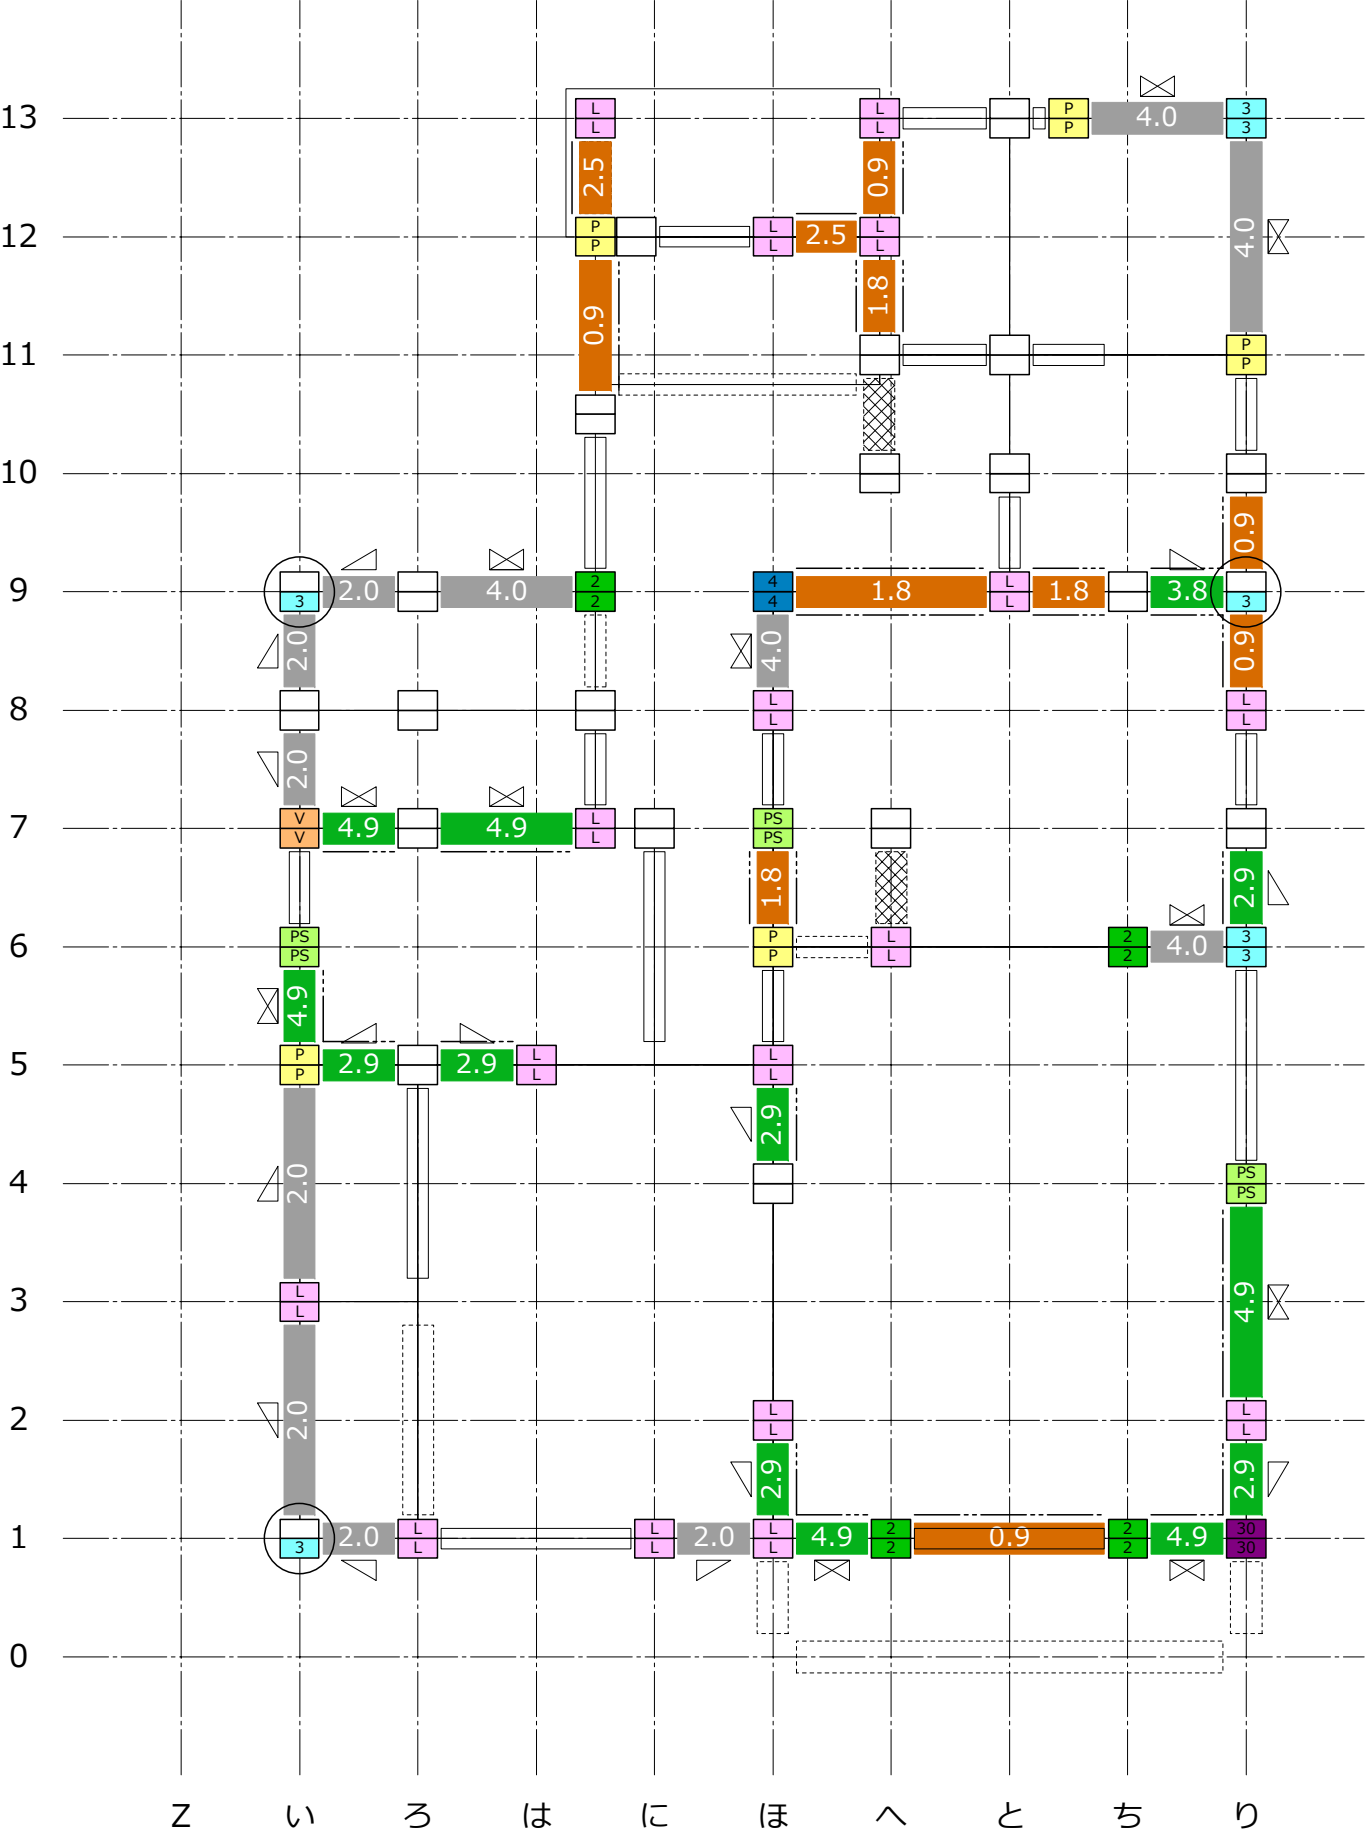


● 1 階壁・柱伏図

[illegible]

柱頭・柱脚及び床屋根の接合部		
記号	仕様	
	(い)	短ホソ差及びかすがい打
	(ろ)	かど金物CP-L
	(は)	山形プレートVP
	(に)	オメガ コーナ15kN
	(ほ)	オメガ コーナ15kN
	(へ)	ホルダ ウン S-HD10
	(と)	ホルダ ウン S-HD15
	(ち)	ビス止ホルダ ウンJ 20kN
	(り)	ビス止ホルダ ウンJ 25kN
	(ぬ)	ホルダ ウン S-HD30
	(る)	ホルダ ウン S-HD20x2
	(を)	ホルダ ウン S-HD20x2
	(わ)	ビス止ホルダ ウンHi43

壁・柱伏図

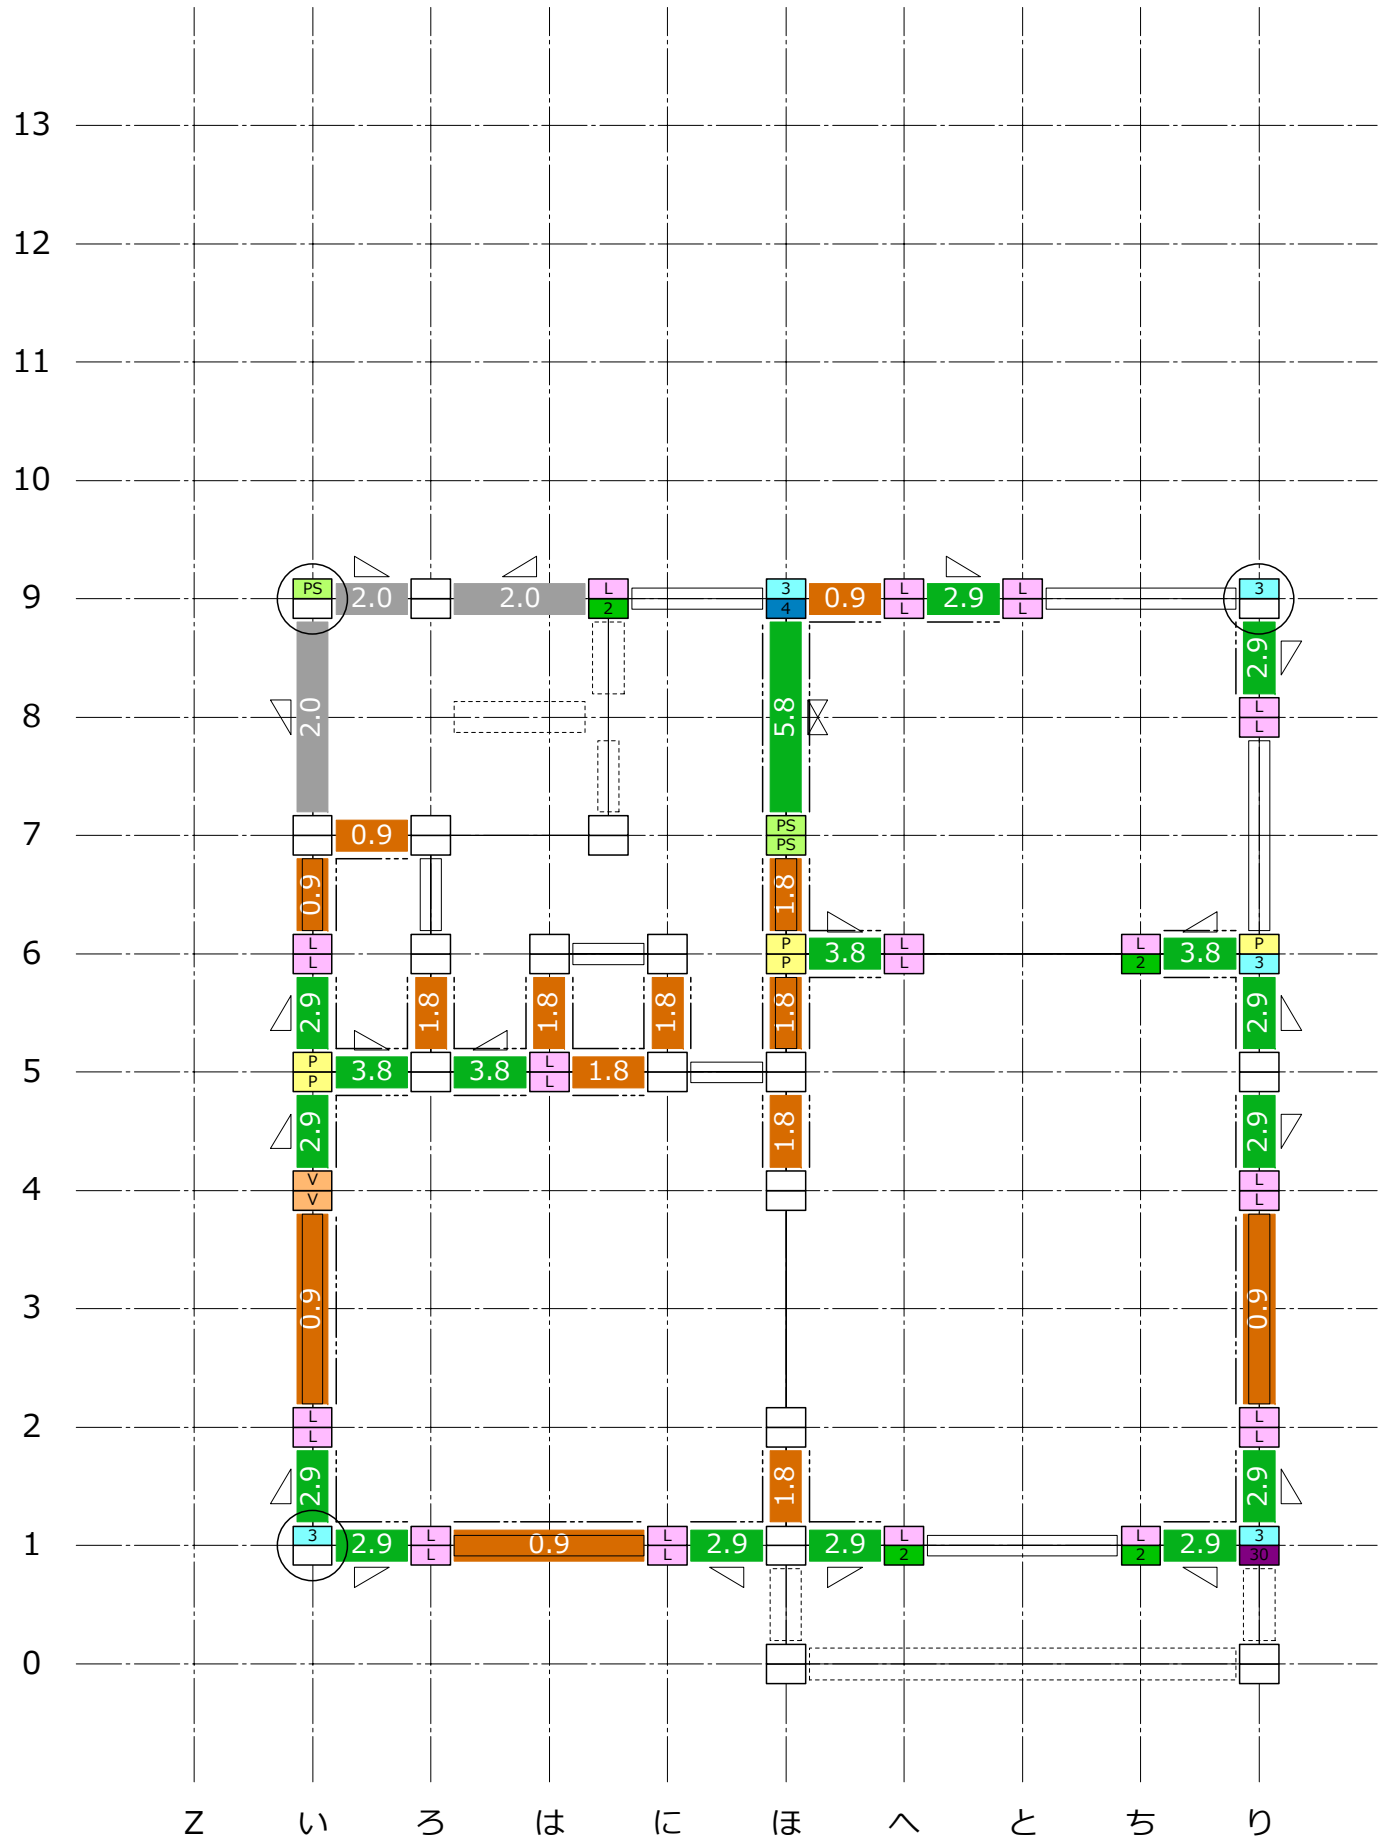

● 2階壁・柱伏図

凡例			
筋かい	種類	筋違の端部	柱頭  柱脚 
	倍率		
	45×90	筋違プレート (BP-2)	
	2.0		
	45×90 欠材掛	筋違プレート (BP-2)	
	4.0		
下地面材種類	線種	仕様	下地貼り高さ
	―――	せっこうボード	天井まで
	――	構造用合板 2.5	梁まで

柱頭・柱脚及び床屋根の接合部		
記号	仕様	
	(い)	短ホソ差及びかすがい打
L	(ろ)	かど金物CP-L
V	(は)	山形プレートVP
P	(に)	オメガ コナ-15kN
PS	(ほ)	オメガ コナ-15kN
2	(へ)	ホルダ ウッ S-HD10
3	(と)	ホルダ ウッ S-HD15
4	(ち)	ビス止ホルダ ウッ 20kN
5	(り)	ビス止ホルダ ウッ 25kN
30	(ぬ)	ホルダ ウッ S-HD30
35	(る)	ホルダ ウッ S-HD20x2
42	(を)	ホルダ ウッ S-HD20x2
48	(わ)	ビス止ホールダウンHi43

(1) 番付 X	(2) 番付 Y	(3) 下屋	(4) 出隅	(5) 階	(6) 方向	(7) A壁仕様	(8) A倍率	(9) B壁仕様	(10) B倍率	(11) 補正值	(12) 周辺押 係数	(13) 梁天端 高/2.7	(14) C壁仕様	(15) C倍率	(16) D壁仕様	(17) D倍率	(18) 補正值	(19) 周辺押 係数	(20) 梁天端 高/2.7	(21) 荷重押 係数	(22) N値	(23) 接合 耐力 (kN)	(24) 表示記号		(25) 接合部の仕様		
い	1	×	○	1階	X方向			筋違い45x90(下部)	2.0	-0.5	0.8	1.000			筋違い45x90(上部)+準耐	2.5	+0.5	0.8	1.000	1.0	2.63	13.95	3	3(と)	柱頭	-	
					Y方向			筋違い45x90(下部)	2.0	-0.5	0.8	1.000			筋違い45x90(上部)+準耐	2.5	+0.5	0.8	1.000	1.0	2.63	13.95	3		柱脚	(と)ホールドウ S-HD15 (14.84 kN)	
		×	○	1階'	X方向			筋違い45x90(下部)	2.0	-0.5	0.8	1.000								1.0	0.20	1.06	L	3(と)	柱頭	-	
					Y方向			筋違い45x90(下部)	2.0	-0.5	0.8	1.000	筋違い45x90(下部)+準耐	2.5	準耐	0.3	-0.5	0.5	1.000	1.0	1.05	5.55	P		柱脚	(と)ホールドウ S-HD15 (14.84 kN)	
			○	2階	X方向			筋違い45x90(上部)+準耐	2.5	+0.5	0.8	1.000									0.4	2.03	10.77	3	3(と)	柱頭	(と)ホールドウ S-HD15 (14.84 kN)
					Y方向			筋違い45x90(上部)+準耐	2.5	+0.5	0.8	1.000									0.4	2.03	10.77	3		柱脚	-
い	2		×	2階	X方向															-	-	-		L(ろ)	柱頭	(ろ)かど金物CP-L (3.45 kN)	
				Y方向	筋違い45x90(下部)+準耐	2.5	準耐	0.3	-0.5	0.5	1.000								0.6	0.25	1.31	L	柱脚		(ろ)かど金物CP-L (3.45 kN)		
い	3	×	×	1階	X方向																-	-	-		L(ろ)	柱頭	(ろ)かど金物CP-L (3.45 kN)
					Y方向	筋違い45x90(上部)	2.0	筋違い45x90(上部)	2.0	+1.0	0.5	1.000	筋違い45x90(下部)+準耐	2.5	準耐	0.3	-0.5	0.5	1.000	1.6	-0.25	-1.34		柱脚		(ろ)かど金物CP-L (3.45 kN)	
		×	×	1階'	X方向																-	-	-		L(ろ)	柱頭	(ろ)かど金物CP-L (3.45 kN)
					Y方向	筋違い45x90(上部)	2.0	筋違い45x90(上部)	2.0	+1.0	0.5	1.000	準耐	0.3	筋違い45x90(上部)+準耐	2.5	+0.5	0.5	1.000	1.6	0.25	1.31	L	柱脚		(ろ)かど金物CP-L (3.45 kN)	
い	4		×	2階	X方向															-	-	-		V(は)	柱頭	(は)山形プレートVP (5.30 kN)	
					Y方向	準耐	0.3	筋違い45x90(上部)+準耐	2.5	+0.5	0.5	1.000								0.6	0.75	3.96	V		柱脚	(は)山形プレートVP (5.30 kN)	
い	5	×	×	1階	X方向			筋違い45x90(下部)+準耐	2.5	-0.5	0.5	1.000			筋違い45x90(上部)+準耐	3.0	+0.5	0.5	1.000	1.6	1.12	5.92	P	P(に)	柱頭	(に)オガコーナ-15kN (7.42 kN)	
					Y方向	筋違い45x90(下部)	2.0	筋違い45x90タサ掛+準耐	4.5	±0.0	0.5	1.000	筋違い45x90(下部)+準耐	2.5	筋違い45x90(上部)+準耐	2.5	+0.5	0.5	1.000	1.6	-0.08	-0.42			柱脚	(に)オガコーナ-15kN (7.42 kN)	
		×	×	1階'	X方向			筋違い45x90(下部)+準耐	2.5	-0.5	0.5	1.000								1.6	-0.61	-3.26		P(に)	柱頭	(に)オガコーナ-15kN (7.42 kN)	
					Y方向	筋違い45x90(下部)	2.0	筋違い45x90タサ掛+準耐	4.5	±0.0	0.5	1.000	準耐	0.3	筋違い45x90(上部)+準耐	2.5	+0.5	0.5	1.000	1.6	1.02	5.39	P		柱脚	(に)オガコーナ-15kN (7.42 kN)	
			×	2階	X方向			筋違い45x90(上部)+準耐	3.0	+0.5	0.5	1.000									0.6	1.13	5.99	P	P(に)	柱頭	(に)オガコーナ-15kN (7.42 kN)
					Y方向	筋違い45x90(下部)+準耐	2.5	筋違い45x90(上部)+準耐	2.5	+0.5	0.5	1.000								0.6	-0.35	-1.86		柱脚		(に)オガコーナ-15kN (7.42 kN)	
い	6	×	×	1階	X方向															-	-	-		PS(ほ)	柱頭	(ほ)オガコーナ-15kN (8.48 kN)	
					Y方向	筋違い45x90タサ掛+準耐	4.5			±0.0	0.5	1.000	筋違い45x90(下部)+準耐	2.5	準耐	0.4	-0.5	0.5	1.000	1.6	1.48	7.83	PS		柱脚	(ほ)オガコーナ-15kN (8.48 kN)	
			×	2階	X方向															-	-	-		L(ろ)	柱頭	(ろ)かど金物CP-L (3.45 kN)	
					Y方向	筋違い45x90(下部)+準耐	2.5	準耐	0.4	-0.5	0.5	1.000								0.6	0.21	1.10	L		柱脚	(ろ)かど金物CP-L (3.45 kN)	
い	7	×	×	1階	X方向			筋違い45x90タサ掛+準耐	4.5	±0.0	0.5	1.000			準耐	0.5	±0.0	0.5	1.000	1.6	0.88	4.64	V	V(は)	柱頭	(は)山形プレートVP (5.30 kN)	
					Y方向			筋違い45x90(下部)	2.0	-0.5	0.5	1.000	準耐	0.4	筋違い45x90(下部)	2.0	-0.5	0.5	1.000	1.6	-0.31	-1.66			柱脚	(は)山形プレートVP (5.30 kN)	
			×	2階	X方向			準耐	0.5	±0.0	0.5	1.000								0.6	-0.36	-1.91		(い)	柱頭	(い)短ホソ差及びかすがいい打 (0.00 kN)	
					Y方向	準耐	0.4	筋違い45x90(下部)	2.0	-0.5	0.5	1.000								0.6	-0.06	-0.33			柱脚	(い)短ホソ差及びかすがいい打 (0.00 kN)	
い	8	×	×	1階	X方向															-	-	-		(い)	柱頭	(い)短ホソ差及びかすがいい打 (0.00 kN)	
					Y方向	筋違い45x90(上部)	2.0	筋違い45x90(上部)	2.0	+1.0	0.5	1.000								1.6	-1.10	-5.83			柱脚	(い)短ホソ差及びかすがいい打 (0.00 kN)	
い	9	×	○	1階	X方向			筋違い45x90(下部)	2.0	-0.5	0.8	1.000			筋違い45x90(上部)	2.0	+0.5	0.8	1.000	1.0	2.20	11.66	3	3(と)	柱頭	-	
					Y方向	筋違い45x90(下部)	2.0		-0.5	0.8	1.000	筋違い45x90(上部)	2.0				+0.5	0.8	1.000	1.0	2.20	11.66	3		柱脚	(と)ホールドウ S-HD15 (14.84 kN)	
			○	2階	X方向			筋違い45x90(上部)	2.0	+0.5	0.8	1.000								0.4	1.60	8.48	PS	PS(ほ)	柱頭	(ほ)オガコーナ-15kN (8.48 kN)	
					Y方向	筋違い45x90(上部)	2.0		+0.5	0.8	1.000									0.4	1.60	8.48	PS		柱脚	-	
ろ	1	×	×	1階	X方向	筋違い45x90(上部)	2.0		+0.5	0.5	1.000	筋違い45x90(下部)+準耐	2.5	準耐	0.3	-0.5	0.5	1.000	1.6	0.54	2.85	L	L(ろ)	柱頭	(ろ)かど金物CP-L (3.45 kN)		
					Y方向														-	-	-			柱脚	(ろ)かど金物CP-L (3.45 kN)		
			×	2階	X方向	筋違い45x90(下部)+準耐	2.5	準耐	0.3	-0.5	0.5	1.000								0.6	0.29	1.52	L	L(ろ)	柱頭	(ろ)かど金物CP-L (3.45 kN)	
					Y方向														-	-	-		柱脚		(ろ)かど金物CP-L (3.45 kN)		
ろ	5	×	×	1階	X方向	筋違い45x90(上部)+準耐	2.5	筋違い45x90(上部)+準耐	2.5	+1.0	0.5	1.000	筋違い45x90(下部)+準耐	3.0	筋違い45x90(下部)+準耐	3.0	±0.0	0.5	1.000	1.6	-1.10	-5.83		(い)	柱頭	(い)短ホソ差及びかすがいい打 (0.00 kN)	
					Y方向									準耐	1.0	±0.0	0.5	1.000	1.6	-1.12	-5.93		柱脚		(い)短ホソ差及びかすがいい打 (0.00 kN)		
		×	×	1階'	X方向	筋違い45x90(上部)+準耐	2.5	筋違い45x90(上部)+準耐	2.5	+1.0	0.5	1.000								1.6	-1.10	-5.83		(い)	柱頭	(い)短ホソ差及びかすがいい打 (0.00 kN)	
					Y方向								準耐	1.0			±0.0	0.5	1.000	1.6	-1.12	-5.93			柱脚	(い)短ホソ差及びかすがいい打 (0.00 kN)	
			×	2階	X方向	筋違い45x90(下部)+準耐	3.0	筋違い45x90(下部)+準耐	3.0	±0.0	0.5	1.000								0.6	-0.60	-3.18		(い)	柱頭	(い)短ホソ差及びかすがいい打 (0.00 kN)	
					Y方向			準耐	1.0	±0.0	0.5	1.000								0.6	-0.12	-0.63			柱脚	(い)短ホソ差及びかすがいい打 (0.00 kN)	
ろ	6		×	2階	X方向															-	-	-		(い)	柱頭	(い)短ホソ差及びかすがいい打 (0.00 kN)	
					Y方向	準耐	1.0			±0.0	0.5	1.000								0.6	-0.12	-0.63			柱脚	(い)短ホソ差及びかすがいい打 (0.00 kN)	
ろ	7	×	×	1階	X方向	筋違い45x90タサ掛+準耐	4.5	筋違い45x90タサ掛+準耐	4.5	±0.0	0.5	1.000	準耐	0.5			±0.0	0.5	1.000	1.6	-1.36	-7.21		(い)	柱頭	(い)短ホソ差及びかすがいい打 (0.00 kN)	
					Y方向															-	-	-			柱脚	(い)短ホソ差及びかすがいい打 (0.00 kN)	

(注1)※は任意に変更した箇所です。
(注2)梁天端高について、3.2m以下の場合は2.7として計算します。

(1) 番付 X	(2) 番付 Y	(3) 下屋	(4) 出隅	(5) 階	(6) 方向	(7) A壁仕様 A壁仕様	(8) A倍率	(9) B壁仕様 B壁仕様	(10) B倍率	(11) 補正值	(12) 周辺押 係数	(13) 梁天端 高/2.7	(14) C壁仕様 C壁仕様	(15) C倍率	(16) D壁仕様 D壁仕様	(17) D倍率	(18) 補正值	(19) 周辺押 係数	(20) 梁天端 高/2.7	(21) 荷重押 係数	(22) N値	(23) 接合 耐力 (kN)	(24) 表示記号		(25) 接合部の仕様					
		×	×	1階'	X方向	筋違い45x90ㄴ掛＋準耐	4.5	筋違い45x90ㄴ掛＋準耐	4.5	±0.0	0.5	1.000									1.6	-1.60	-8.48	(い)	柱頭	(い)短ホソ差及びかすがいい打 (0.00 kN)				
					Y方向								準耐	1.0			±0.0	0.5	1.000	1.6	-1.12	-5.93			柱脚	(い)短ホソ差及びかすがいい打 (0.00 kN)				
			×	2階	X方向	準耐	0.5			±0.0	0.5	1.000									0.6	-0.36	-1.91	(い)	柱頭	(い)短ホソ差及びかすがいい打 (0.00 kN)				
					Y方向																-	-	-			柱脚	(い)短ホソ差及びかすがいい打 (0.00 kN)			
ろ	9	×	×	1階	X方向	筋違い45x90(上部)	2.0	筋違い45x90ㄴ掛	4.0	+0.5	0.5	1.000	筋違い45x90(下部)	2.0	筋違い45x90(下部)	2.0	±0.0	0.5	1.000	1.6	-0.35	-1.86	(い)	柱頭	(い)短ホソ差及びかすがいい打 (0.00 kN)					
					Y方向															-	-	-			柱脚	(い)短ホソ差及びかすがいい打 (0.00 kN)				
			×	2階	X方向	筋違い45x90(下部)	2.0	筋違い45x90(下部)	2.0	±0.0	0.5	1.000								0.6	-0.60	-3.18	(い)	柱頭	(い)短ホソ差及びかすがいい打 (0.00 kN)					
					Y方向																-	-		-		柱脚	(い)短ホソ差及びかすがいい打 (0.00 kN)			
は	5	×	×	1階	X方向	筋違い45x90(下部)＋準耐	2.5			-0.5	0.5	1.000	筋違い45x90(上部)＋準耐	3.0	準耐	1.0	+0.5	0.5	1.000	1.6	0.64	3.37	L	L(ろ)	柱頭	(ろ)かど金物CP-L (3.45 kN)				
					Y方向									準耐	1.0			±0.0	0.5	1.000	1.6	-1.12	-5.93			柱脚	(ろ)かど金物CP-L (3.45 kN)			
		×	×	1階'	X方向	筋違い45x90(下部)＋準耐	2.5			-0.5	0.5	1.000								1.6	-0.61	-3.26	L(ろ)	柱頭	(ろ)かど金物CP-L (3.45 kN)					
					Y方向									準耐	1.0			±0.0	0.5	1.000	1.6	-1.12		-5.93		柱脚	(ろ)かど金物CP-L (3.45 kN)			
		×	×	1階''	X方向	筋違い45x90(下部)＋準耐	2.5			-0.5	0.5	1.000	準耐	1.0				±0.0	0.5	1.000	1.6	-0.13	-0.71	L(ろ)	柱頭	(ろ)かど金物CP-L (3.45 kN)				
					Y方向																-	-	-			柱脚	(ろ)かど金物CP-L (3.45 kN)			
			×	2階	X方向	筋違い45x90(上部)＋準耐	3.0	準耐	1.0	+0.5	0.5	1.000								0.6	0.65	3.45	L	L(ろ)	柱頭	(ろ)かど金物CP-L (3.45 kN)				
					Y方向			準耐	1.0	±0.0	0.5	1.000								0.6	-0.12	-0.63			柱脚	(ろ)かど金物CP-L (3.45 kN)				
は	6		×	2階	X方向																-	-	-	(い)	柱頭	(い)短ホソ差及びかすがいい打 (0.00 kN)				
					Y方向	準耐	1.0			±0.0	0.5	1.000								0.6	-0.12	-0.63			柱脚	(い)短ホソ差及びかすがいい打 (0.00 kN)				
又は	7	×	×	1階	X方向	筋違い45x90ㄴ掛＋準耐	4.5			±0.0	0.5	1.000									1.6	0.64	3.37	L	L(ろ)	柱頭	(ろ)かど金物CP-L (3.45 kN)			
					Y方向																-	-	-			柱脚	(ろ)かど金物CP-L (3.45 kN)			
又は	9	×	×	1階	X方向	筋違い45x90ㄴ掛	4.0			±0.0	0.5	1.000	筋違い45x90(上部)	2.0							+0.5	0.5	1.000	1.6	1.65	8.75	2	2(へ)	柱頭	(へ)ﾎﾙﾀﾞｸ S-HD10 (9.54 kN)
					Y方向																-	-	-		柱脚	(へ)ﾎﾙﾀﾞｸ S-HD10 (9.54 kN)				
			×	2階	X方向	筋違い45x90(上部)	2.0			+0.5	0.5	1.000									0.6	0.65	3.45	L	L(ろ)	柱頭	(ろ)かど金物CP-L (3.45 kN)			
					Y方向																-	-	-			柱脚	(へ)ﾎﾙﾀﾞｸ S-HD10 (9.54 kN)			
又は	又10	○	×	1階	X方向																-	-	-	(い)	柱頭	(い)短ホソ差及びかすがいい打 (0.00 kN)				
					Y方向			準耐	0.5	±0.0	0.5	1.000									0.6	-0.33	-1.75			柱脚	(い)短ホソ差及びかすがいい打 (0.00 kN)			
又は	12	○	○	1階	X方向																-	-	-	P(に)	柱頭	(に)ｵｶﾞｺﾅｰ15kN (7.42 kN)				
					Y方向	準耐	0.5	面材	2.5	±0.0	0.8	1.000									0.4	1.17	6.19		P	柱脚	(に)ｵｶﾞｺﾅｰ15kN (7.42 kN)			
又は	13	○	×	1階	X方向																-	-	-	L(ろ)	柱頭	(ろ)かど金物CP-L (3.45 kN)				
					Y方向	面材	2.5			±0.0	0.5	1.000									0.6	0.65	3.45		L	柱脚	(ろ)かど金物CP-L (3.45 kN)			
に	1	×	×	1階	X方向			筋違い45x90(上部)	2.0	+0.5	0.5	1.000	準耐	0.3	筋違い45x90(下部)＋準耐	2.5	-0.5	0.5	1.000	1.6	0.54	2.85	L	L(ろ)	柱頭	(ろ)かど金物CP-L (3.45 kN)				
					Y方向																-	-	-			柱脚	(ろ)かど金物CP-L (3.45 kN)			
			×	2階	X方向	準耐	0.3	筋違い45x90(下部)＋準耐	2.5	-0.5	0.5	1.000									0.6	0.29	1.52	L	L(ろ)	柱頭	(ろ)かど金物CP-L (3.45 kN)			
					Y方向																-	-	-			柱脚	(ろ)かど金物CP-L (3.45 kN)			
に	5		×	2階	X方向	準耐	1.0			±0.0	0.5	1.000									0.6	-0.12	-0.63	(い)	柱頭	(い)短ホソ差及びかすがいい打 (0.00 kN)				
					Y方向			準耐	0.7	±0.0	0.5	1.441									0.6	-0.12	-0.64			柱脚	(い)短ホソ差及びかすがいい打 (0.00 kN)			
に	6		×	2階	X方向																-	-	-	(い)	柱頭	(い)短ホソ差及びかすがいい打 (0.00 kN)				
					Y方向	準耐	0.7			±0.0	0.5	1.441									0.6	-0.12	-0.64			柱脚	(い)短ホソ差及びかすがいい打 (0.00 kN)			
に	7	×	×	1階	X方向																-	-	-	(い)	柱頭	(い)短ホソ差及びかすがいい打 (0.00 kN)				
					Y方向									準耐	0.7			±0.0	0.5	1.441	1.6	-1.12	-5.94			柱脚	(い)短ホソ差及びかすがいい打 (0.00 kN)			
ほ	1	×	×	1階	X方向	筋違い45x90(下部)	2.0	筋違い45x90ㄴ掛＋準耐	4.5	±0.0	0.5	1.000	筋違い45x90(上部)＋準耐	2.5	筋違い45x90(上部)＋準耐	2.5	+1.0	0.5	1.000	1.6	0.17	0.90	L	L(ろ)	柱頭	(ろ)かど金物CP-L (3.45 kN)				
					Y方向			筋違い45x90(下部)＋準耐	2.5	-0.5	0.5	1.000			準耐	1.0	±0.0	0.5	1.000	1.6	-0.12	-0.65			柱脚	(ろ)かど金物CP-L (3.45 kN)				
			×	2階	X方向	筋違い45x90(上部)＋準耐	2.5	筋違い45x90(上部)＋準耐	2.5	+1.0	0.5	1.000								0.6	-0.10	-0.53	(い)	柱頭	(い)短ホソ差及びかすがいい打 (0.00 kN)					
					Y方向			準耐	1.0	±0.0	0.5	1.000								0.6	-0.12	-0.63			柱脚	(い)短ホソ差及びかすがいい打 (0.00 kN)				
ほ	2	×	×	1階	X方向																-	-	-	L(ろ)	柱頭	(ろ)かど金物CP-L (3.45 kN)				
					Y方向	筋違い45x90(上部)＋準耐	2.5			+0.5	0.5	1.000	準耐	1.0			±0.0	0.5	1.000	1.6	0.38	2.00	L		柱脚	(ろ)かど金物CP-L (3.45 kN)				
			×	2階	X方向																-	-	-	(い)	柱頭	(い)短ホソ差及びかすがいい打 (0.00 kN)				
					Y方向	準耐	1.0			±0.0	0.5	1.000									0.6	-0.12	-0.63			柱脚	(い)短ホソ差及びかすがいい打 (0.00 kN)			

(注1)※は任意に変更した箇所です。
(注2)梁天端高について、3.2m以下の場合は2.7として計算します。

(1) 番付 X	(2) 番付 Y	(3) 下屋	(4) 出隅	(5) 階	(6) 方向	(7) A壁仕様 A壁仕様	(8) A倍率	(9) B壁仕様 B壁仕様	(10) B倍率	(11) 補正值	(12) 周辺押 係数	(13) 梁天端 高/2.7	(14) C壁仕様 C壁仕様	(15) C倍率	(16) D壁仕様 D壁仕様	(17) D倍率	(18) 補正值	(19) 周辺押 係数	(20) 梁天端 高/2.7	(21) 荷重押 係数	(22) N値	(23) 接合 耐力 (kN)	(24) 表示記号		(25) 接合部の仕様						
ほ	4	×	×	1階	X方向																-	-	-	(い)	柱頭	(い)短ホソ差及びかすがい打 (0.00 kN)					
					Y方向			筋違い45x90(下部)+準耐	2.5	-0.5	0.5	1.000			準耐	1.0	±0.0	0.5	1.000	1.6	-0.12	-0.65	柱脚		(い)短ホソ差及びかすがい打 (0.00 kN)						
			×	2階	X方向																-	-	-	(い)	柱頭	(い)短ホソ差及びかすがい打 (0.00 kN)					
					Y方向			準耐	1.0	±0.0	0.5	1.000								0.6	-0.12	-0.63	柱脚		(い)短ホソ差及びかすがい打 (0.00 kN)						
ほ	5	×	×	1階	X方向																-	-	-	L(ろ)	柱頭	(ろ)かど金物CP-L (3.45 kN)					
					Y方向	筋違い45x90(上部)+準耐	2.5			+0.5	0.5	1.000	準耐	1.0	準耐	0.7	±0.0	0.5	1.000	1.6	0.03	0.15	L		柱脚	(ろ)かど金物CP-L (3.45 kN)					
		×	×	1階'	X方向																±0.0	0.5	1.000	1.6	-1.12	-5.93	L(ろ)	柱頭	(ろ)かど金物CP-L (3.45 kN)		
					Y方向	筋違い45x90(上部)+準耐	2.5			+0.5	0.5	1.000								1.6	-0.10	-0.55	柱脚	(ろ)かど金物CP-L (3.45 kN)							
			×	2階	X方向																	-	-	-	(い)	柱頭	(い)短ホソ差及びかすがい打 (0.00 kN)				
					Y方向	準耐	1.0	準耐	0.7	±0.0	0.5	1.000								0.6	-0.47	-2.48	柱脚	(い)短ホソ差及びかすがい打 (0.00 kN)							
ほ	6	×	×	1階	X方向										筋違い45x90(上部)+準耐	3.0	+0.5	0.5	1.000	1.6	0.13	0.69	L	L(ろ)	柱頭	(に)オガコーナ15kN (7.42 kN)					
					Y方向			準耐	1.0	±0.0	0.5	1.000	準耐	0.7	準耐	0.8	±0.0	0.5	1.000	1.6	-1.04	-5.51	柱脚		(に)オガコーナ15kN (7.42 kN)						
			×	2階	X方向			筋違い45x90(上部)+準耐	3.0	+0.5	0.5	1.000									0.6	1.13	5.99	P	P(に)	柱頭	(に)オガコーナ15kN (7.42 kN)				
					Y方向	準耐	0.7	準耐	0.8	±0.0	0.5	1.000								0.6	-0.53	-2.82	柱脚	(に)オガコーナ15kN (7.42 kN)							
ほ	7	×	×	1階	X方向															-	-	-	V(は)	柱頭	(ほ)オガコーナ15kN (8.48 kN)						
					Y方向	準耐	1.0			±0.0	0.5	1.000	準耐	0.8	筋違い45x90タス掛+準耐	5.0	±0.0	0.5	1.000	1.6	0.97	5.15		V	柱脚	(ほ)オガコーナ15kN (8.48 kN)					
			×	2階	X方向																-	-	-	PS(ほ)	柱頭	(ほ)オガコーナ15kN (8.48 kN)					
					Y方向	準耐	0.8	筋違い45x90タス掛+準耐	5.0	±0.0	0.5	1.000								0.6	1.48	7.84	PS		柱脚	(ほ)オガコーナ15kN (8.48 kN)					
ほ	8	×	×	1階	X方向															-	-	-	L(ろ)	柱頭	(ろ)かど金物CP-L (3.45 kN)						
					Y方向			筋違い45x90タス掛	4.0	±0.0	0.5	1.000								1.6	0.40	2.12		L	柱脚	(ろ)かど金物CP-L (3.45 kN)					
ほ	9	×	×	1階	X方向			準耐	0.9	±0.0	0.5	1.000			準耐	0.5	±0.0	0.5	1.000	1.6	-0.86	-4.55	4(ち)	柱頭	(ち)ビス止ホーログウ 20kN (19.61 kN)						
					Y方向	筋違い45x90タス掛	4.0			±0.0	0.5	1.000	筋違い45x90タス掛+準耐	5.0							1.6	2.89		15.34	4	柱脚	(ち)ビス止ホーログウ 20kN (19.61 kN)				
		×	×	1階'	X方向			準耐	0.9	±0.0	0.5	1.000	準耐	0.5	筋違い45x90(上部)+準耐	2.5	+0.5	0.5	1.000	1.6	0.12	0.64	L	4(ち)	柱頭	(ち)ビス止ホーログウ 20kN (19.61 kN)					
					Y方向	筋違い45x90タス掛	4.0			±0.0	0.5	1.000								1.6	0.40	2.12	L		柱脚	(ち)ビス止ホーログウ 20kN (19.61 kN)					
			×	2階	X方向			準耐	0.5	±0.0	0.5	1.000										0.6	-0.33	-1.75	3(と)	柱頭	(と)ホーログウ S-HD15 (14.84 kN)				
					Y方向	筋違い45x90タス掛+準耐	5.0			±0.0	0.5	1.000								0.6	1.89	10.04	3	柱脚		(ち)ビス止ホーログウ 20kN (19.61 kN)					
ほ	12	○	×	1階	X方向			面材	2.5	±0.0	0.5	1.000									0.6	0.65	3.45	L	L(ろ)	柱頭	(ろ)かど金物CP-L (3.45 kN)				
					Y方向															-	-	-	柱脚	(ろ)かど金物CP-L (3.45 kN)							
又ほ	11	○	×	1階	X方向															-	-	-	(い)	柱頭	(い)短ホソ差及びかすがい打 (0.00 kN)						
					Y方向			準耐	0.9	±0.0	0.5	1.000									0.6	-0.13		-0.68	柱脚	(い)短ホソ差及びかすがい打 (0.00 kN)					
又ほ	12	○	×	1階	X方向	面材	2.5			±0.0	0.5	1.000									0.6	0.65	3.45	L	L(ろ)	柱頭	(ろ)かど金物CP-L (3.45 kN)				
					Y方向	準耐	0.9	準耐	0.5	±0.0	0.5	1.000								0.6	-0.40	-2.11	柱脚	(ろ)かど金物CP-L (3.45 kN)							
又ほ	13	○	○	1階	X方向															-	-	-	L(ろ)	柱頭	(ろ)かど金物CP-L (3.45 kN)						
					Y方向	準耐	0.5			±0.0	0.8	1.000								0.4	0.03	0.17		L	柱脚	(ろ)かど金物CP-L (3.45 kN)					
ハ	1	×	×	1階	X方向	筋違い45x90タス掛+準耐	4.5	準耐	0.1	±0.0	0.5	1.000	筋違い45x90(下部)+準耐	2.5							-0.5	0.5	1.000	1.6	1.62	8.61	2	2(ハ)	柱頭	(ハ)ホーログウ S-HD10 (9.54 kN)	
					Y方向																-	-	-	柱脚	(ハ)ホーログウ S-HD10 (9.54 kN)						
			×	2階	X方向	筋違い45x90(下部)+準耐	2.5			-0.5	0.5	1.000									0.6	0.42	2.23	L	L(ろ)	柱頭	(ろ)かど金物CP-L (3.45 kN)				
					Y方向																-	-	-	柱脚		(ハ)ホーログウ S-HD10 (9.54 kN)					
ハ	6	×	×	1階	X方向								筋違い45x90(下部)+準耐	3.0							-0.5	0.5	1.000	1.6	-0.37	-1.96	(い)	柱頭	(ろ)かど金物CP-L (3.45 kN)		
					Y方向																-	-	-	柱脚	(ろ)かど金物CP-L (3.45 kN)						
			×	2階	X方向	筋違い45x90(下部)+準耐	3.0			-0.5	0.5	1.000									0.6	0.63	3.34	L	L(ろ)	柱頭	(ろ)かど金物CP-L (3.45 kN)				
					Y方向																-	-	-	柱脚		(ろ)かど金物CP-L (3.45 kN)					
ハ	9		×	2階	X方向	準耐	0.5	筋違い45x90(上部)+準耐	2.5	+0.5	0.5	1.000								0.6	0.65	3.45	L	L(ろ)	柱頭	(ろ)かど金物CP-L (3.45 kN)					
					Y方向															-	-	-	柱脚		(ろ)かど金物CP-L (3.45 kN)						
と	9	×	×	1階	X方向	準耐	0.9	準耐	0.9	±0.0	0.5	1.000	筋違い45x90(下部)+準耐	2.5							-0.5	0.5	1.000	1.6	-0.58	-3.07	(い)	柱頭	(ろ)かど金物CP-L (3.45 kN)		
					Y方向																-	-	-	柱脚	(ろ)かど金物CP-L (3.45 kN)						
		×	×	1階'	X方向	準耐	0.9	準耐	0.9	±0.0	0.5	1.000	準耐	0.5	筋違い45x90(上部)+準耐	2.5	+0.5	0.5	1.000	1.6	-0.35	-1.86	(い)	柱頭	(ろ)かど金物CP-L (3.45 kN)						
					Y方向																-	-		-	柱脚	(ろ)かど金物CP-L (3.45 kN)					

(注1)※は任意に変更した箇所です。
(注2)梁天端高について、3.2m以下の場合は2.7として計算します。

(1) 番付 X	(2) 番付 Y	(3) 下屋	(4) 出隅	(5) 階	(6) 方向	(7) A壁仕様 A壁仕様	(8) A倍率	(9) B壁仕様 B壁仕様	(10) B倍率	(11) 補正值	(12) 周辺押 係数	(13) 梁天端 高/2.7	(14) C壁仕様 C壁仕様	(15) C倍率	(16) D壁仕様 D壁仕様	(17) D倍率	(18) 補正值	(19) 周辺押 係数	(20) 梁天端 高/2.7	(21) 荷重押 係数	(22) N値	(23) 接合 耐力 (kN)	(24) 表示記号		(25) 接合部の仕様		
			×	2階	X方向	筋違い45x90(下部)+準耐	2.5			-0.5	0.5	1.000								0.6	0.42	2.23	L	L(ろ)	柱頭	(ろ)かど金物CP-L (3.45 kN)	
					Y方向															-	-	-				柱脚	(ろ)かど金物CP-L (3.45 kN)
又と	13	○	×	1階	X方向			筋違い45x90㌻ｽ掛	4.0	±0.0	0.5	1.000									0.6	1.40	7.42	P	P(に)	柱頭	(に)オｶﾞｺﾅｰ15kN (7.42 kN)
					Y方向															-	-	-				柱脚	(に)オｶﾞｺﾅｰ15kN (7.42 kN)
ち	1	×	×	1階	X方向	準耐	0.1	筋違い45x90㌻ｽ掛+準耐	4.5	±0.0	0.5	1.000			筋違い45x90(下部)+準耐	2.5	-0.5	0.5	1.000	1.6	1.62	8.61	2	2(へ)	柱頭	(へ)ﾎｰﾙﾞｸﾞ ｳ S-HD10 (9.54 kN)	
					Y方向															-	-	-				柱脚	(へ)ﾎｰﾙﾞｸﾞ ｳ S-HD10 (9.54 kN)
			×	2階	X方向			筋違い45x90(下部)+準耐	2.5	-0.5	0.5	1.000									0.6	0.42	2.23	L	L(ろ)	柱頭	(ろ)かど金物CP-L (3.45 kN)
					Y方向															-	-	-				柱脚	(へ)ﾎｰﾙﾞｸﾞ ｳ S-HD10 (9.54 kN)
ち	6	×	×	1階	X方向			筋違い45x90㌻ｽ掛	4.0	±0.0	0.5	1.000			筋違い45x90(下部)+準耐	3.0	-0.5	0.5	1.000	1.6	1.63	8.64	2	2(へ)	柱頭	(へ)ﾎｰﾙﾞｸﾞ ｳ S-HD10 (9.54 kN)	
					Y方向															-	-	-				柱脚	(へ)ﾎｰﾙﾞｸﾞ ｳ S-HD10 (9.54 kN)
			×	2階	X方向			筋違い45x90(下部)+準耐	3.0	-0.5	0.5	1.000									0.6	0.63	3.34	L	L(ろ)	柱頭	(ろ)かど金物CP-L (3.45 kN)
					Y方向															-	-	-				柱脚	(へ)ﾎｰﾙﾞｸﾞ ｳ S-HD10 (9.54 kN)
ち	9	×	×	1階	X方向	準耐	0.9	筋違い45x90(上部)+準耐	2.9	+0.5	0.5	1.000									1.6	-0.35	-1.86		(い)	柱頭	(い)短ﾎﾞｼﾞ差及びｶｽｶﾞｲ打 (0.00 kN)
					Y方向															-	-	-				柱脚	(い)短ﾎﾞｼﾞ差及びｶｽｶﾞｲ打 (0.00 kN)
り	1	×	○	1階	X方向	筋違い45x90㌻ｽ掛+準耐	4.5			±0.0	0.8	1.000	筋違い45x90(上部)+準耐	2.5			+0.5	0.8	1.000	1.0	5.06	26.84	30	30(ぬ)	柱頭	(ぬ)ﾎｰﾙﾞｸﾞ ｳ S-HD30 (29.68 kN)	
					Y方向			筋違い45x90(下部)+準耐	2.5	-0.5	0.8	1.000			筋違い45x90(上部)+準耐	2.5	+0.5	0.8	1.000	1.0	3.06	16.24	4			柱脚	(ぬ)ﾎｰﾙﾞｸﾞ ｳ S-HD30 (29.68 kN)
			○	2階	X方向	筋違い45x90(上部)+準耐	2.5			+0.5	0.8	1.000									0.4	2.03	10.77	3	3(と)	柱頭	(と)ﾎｰﾙﾞｸﾞ ｳ S-HD15 (14.84 kN)
					Y方向			筋違い45x90(上部)+準耐	2.5	+0.5	0.8	1.000									0.4	2.03	10.77	3			柱脚
り	2	×	×	1階	X方向																-	-	-		L(ろ)	柱頭	(ろ)かど金物CP-L (3.45 kN)
					Y方向	筋違い45x90(上部)+準耐	2.5	筋違い45x90㌻ｽ掛+準耐	4.5	+0.5	0.5	1.000	筋違い45x90(下部)+準耐	2.5	準耐	0.3	-0.5	0.5	1.000	1.6	0.50	2.64	L			柱脚	(ろ)かど金物CP-L (3.45 kN)
			×	2階	X方向																-	-	-		L(ろ)	柱頭	(ろ)かど金物CP-L (3.45 kN)
					Y方向	筋違い45x90(下部)+準耐	2.5	準耐	0.3	-0.5	0.5	1.000									0.6	0.25	1.31	L			柱脚
り	4	×	×	1階	X方向																-	-	-		PS(ほ)	柱頭	(ほ)オｶﾞｺﾅｰ15kN (8.48 kN)
					Y方向	筋違い45x90㌻ｽ掛+準耐	4.5			±0.0	0.5	1.000	準耐	0.3	筋違い45x90(下部)+準耐	2.5	-0.5	0.5	1.000	1.6	1.52	8.04	PS			柱脚	(ほ)オｶﾞｺﾅｰ15kN (8.48 kN)
		×	×	1階'	X方向																-	-	-		PS(ほ)	柱頭	(ほ)オｶﾞｺﾅｰ15kN (8.48 kN)
					Y方向	筋違い45x90㌻ｽ掛+準耐	4.5			±0.0	0.5	1.000	筋違い45x90(上部)+準耐	2.5	筋違い45x90(上部)+準耐	2.5	+1.0	0.5	1.000	1.6	1.17	6.20	P			柱脚	(ほ)オｶﾞｺﾅｰ15kN (8.48 kN)
			×	2階	X方向																-	-	-		L(ろ)	柱頭	(ろ)かど金物CP-L (3.45 kN)
					Y方向	準耐	0.3	筋違い45x90(下部)+準耐	2.5	-0.5	0.5	1.000									0.6	0.25	1.31	L			柱脚
り	5		×	2階	X方向																-	-	-		(い)	柱頭	(い)短ﾎﾞｼﾞ差及びｶｽｶﾞｲ打 (0.00 kN)
					Y方向	筋違い45x90(上部)+準耐	2.5	筋違い45x90(上部)+準耐	2.5	+1.0	0.5	1.000									0.6	-0.10	-0.53				柱脚
り	6	×	×	1階	X方向	筋違い45x90㌻ｽ掛	4.0			±0.0	0.5	1.000	筋違い45x90(上部)+準耐	3.0			+0.5	0.5	1.000	1.6	2.13	11.29	3	3(と)	柱頭	(と)ﾎｰﾙﾞｸﾞ ｳ S-HD15 (14.84 kN)	
					Y方向			筋違い45x90(上部)+準耐	2.5	+0.5	0.5	1.000	筋違い45x90(下部)+準耐	2.5			-0.5	0.5	1.000	1.6	0.94	4.98	V			柱脚	(と)ﾎｰﾙﾞｸﾞ ｳ S-HD15 (14.84 kN)
		×	×	1階'	X方向	筋違い45x90㌻ｽ掛	4.0			±0.0	0.5	1.000									1.6	0.40	2.12	L	3(と)	柱頭	(と)ﾎｰﾙﾞｸﾞ ｳ S-HD15 (14.84 kN)
					Y方向			筋違い45x90(上部)+準耐	2.5	+0.5	0.5	1.000	筋違い45x90(上部)+準耐	2.5	筋違い45x90(上部)+準耐	2.5	+1.0	0.5	1.000	1.6	0.42	2.23	L			柱脚	(と)ﾎｰﾙﾞｸﾞ ｳ S-HD15 (14.84 kN)
			×	2階	X方向	筋違い45x90(上部)+準耐	3.0			+0.5	0.5	1.000									0.6	1.13	5.99	P	P(に)	柱頭	(に)オｶﾞｺﾅｰ15kN (7.42 kN)
					Y方向	筋違い45x90(下部)+準耐	2.5			-0.5	0.5	1.000									0.6	0.42	2.23	L			柱脚
り	7	×	×	1階	X方向																-	-	-		(い)	柱頭	(い)短ﾎﾞｼﾞ差及びｶｽｶﾞｲ打 (0.00 kN)
					Y方向	筋違い45x90(下部)+準耐	2.5			-0.5	0.5	1.000									1.6	-0.58	-3.07				柱脚
り	8	×	×	1階	X方向																-	-	-		(い)	柱頭	(ろ)かど金物CP-L (3.45 kN)
					Y方向			準耐	0.5	±0.0	0.5	1.000			筋違い45x90(下部)+準耐	2.5	-0.5	0.5	1.000	1.6	-0.31	-1.64				柱脚	(ろ)かど金物CP-L (3.45 kN)
			×	2階	X方向																-	-	-		L(ろ)	柱頭	(ろ)かど金物CP-L (3.45 kN)
					Y方向			筋違い45x90(下部)+準耐	2.5	-0.5	0.5	1.000									0.6	0.42	2.23	L			柱脚
り	9	×	×	1階	X方向	筋違い45x90(下部)+準耐	2.9			-0.5	0.5	1.000									1.6	-0.38	-2.01		V(は)	柱頭	-
					Y方向	準耐	0.5	準耐	0.5	±0.0	0.5	1.000	筋違い45x90(上部)+準耐	2.5			+0.5	0.8	1.000	1.6	0.83	4.41	V			柱脚	(と)ﾎｰﾙﾞｸﾞ ｳ S-HD15 (14.84 kN)
			○	2階	X方向																-	-	-		3(と)	柱頭	(と)ﾎｰﾙﾞｸﾞ ｳ S-HD15 (14.84 kN)
					Y方向	筋違い45x90(上部)+準耐	2.5			+0.5	0.8	1.000									0.4	2.03	10.77	3			柱脚
り	10	○	×	1階	X方向																-	-	-		(い)	柱頭	(い)短ﾎﾞｼﾞ差及びｶｽｶﾞｲ打 (0.00 kN)
					Y方向	準耐	0.5			±0.0	0.5	1.000									0.6	-0.33	-1.75				柱脚

(注1)※は任意に変更した箇所です。
(注2)梁天端高について、3.2m以下の場合は2.7として計算します。

(1) 番付 X	(2) 番付 Y	(3) 下屋	(4) 出隅	(5) 階	(6) 方向	(7) A壁仕様	(8) A倍率	(9) B壁仕様	(10) B倍率	(11) 補正值	(12) 周辺押 係数	(13) 梁天端 高/2.7	(14) C壁仕様	(15) C倍率	(16) D壁仕様	(17) D倍率	(18) 補正值	(19) 周辺押 係数	(20) 梁天端 高/2.7	(21) 荷重押 係数	(22) N値	(23) 接合 耐力 (kN)	(24) 表示記号		(25) 接合部の仕様	
り	11	○	×	1階	X方向															-	-	-	P	P(に)	柱頭	(に)オガコナ-15kN (7.42 kN)
					Y方向			筋違い45x90ｽﾁｰﾙ掛	4.0	±0.0	0.5	1.000								0.6	1.40	7.42			柱脚	(に)オガコナ-15kN (7.42 kN)
り	13	○	○	1階	X方向	筋違い45x90ｽﾁｰﾙ掛	4.0			±0.0	0.8	1.000								0.4	2.80	14.84	3	3(と)	柱頭	(と)ホ-ﾙﾀﾞｸ S-HD15 (14.84 kN)
					Y方向	筋違い45x90ｽﾁｰﾙ掛	4.0			±0.0	0.8	1.000								0.4	2.80	14.84	3		柱脚	(と)ホ-ﾙﾀﾞｸ S-HD15 (14.84 kN)

(注1)※は任意に変更した箇所です。
(注2)梁天端高について、3.2m以下の場合は2.7として計算します。